MASSIMILIANO PAGNIN, architetto
Studio di Architettura, Urbanistica, Progettazione edilizia, Sicurezza e Impianti
35127 Padova, via San Salvatore, 55 Tel. 049 8704006 Fax 049 7625728
mail: tecnico@studiopagnin.it Partita IVA 03476740281

REGIONE VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
COMUNE DI SCHIAVON

TAV. 9

PROGETTO DEFINITIVO 2° STRALCIO SUD AREA ARTIGIANALE: PDL "ATHENA"

PLANIMETRIA GENERALE - schema idrico invarianza idraulica

stato di progetto

SCALA: 1:250

COMMITTENTE

VZ DECORCOLOR SNC DI VENDRAMIN ENRICO & C.
Via Fanelli 33 - 36064 Mason Vicentino (VI)
P.IVA 02150520246

AUTOTRASPORTI POZZA C.D. S.R.L.
Via Ca' Rainati 13 - 36042 Breganze (VI)
P.IVA 03061140245

CEIA S.P.A.
Zona industriale Vicomoggio 54/56 - 52041 Vicomoggio (AR)
P.IVA 00500150515

RIGON ANTONIO
Via Romagna vecchietta 11 - 36060 Schiavon (VI)
C.F RGNNTN51H19I829J

RIGON LORENZO
Via Romagna vecchietta 12 - 36060 Schiavon (VI)
C.F RGNLRZ59M03I829Z

MONDIALSTAMPI SNC
Via dell'artigianato 20 - 36060 Schiavon (VI)
P.IVA 02122210244

DATA: Marzo 2019 | VARIANTE: | ARCHIVIO: | FILE:

spazio per timbri comunali

accesso ai lotti confinanti

Scarico acque su fossato

Invaso
sup 730 mq

Invaso
sup 430 mq

accesso carraio

accesso carraio e pedonale

accesso carraio

Lotto 1

Sup. lotto 6.500,00mq
H. max edificio 10 metri
Sup. max coperta 2.783,00 mq

Lotto 6

Sup. lotto 4.394 mq
H. max edificio 10 metri
Sup. max coperta 2.956 mq

Lotto 5

Sup. lotto 1.790 mq
H. max edificio 10 metri
Sup. max coperta 1.202,00 mq

Lotto 3

Sup. lotto 1.634 mq
H. max edificio 10 metri
Sup. max coperta 919,00 mq

Lotto 2

Sup. lotto 1.685 mq
H. max edificio 10 metri
Sup. max coperta 951,00 mq

Servitù di passaggio

Scarico acque su fossato tombinato

STOP

Lotto 4

Sup. lotto 3.382 mq
H. max edificio 10 metri
Sup. max coperta 2.616,00 mq

LEGENDA

- SAGOMA MASSIMO INGOMBRO VOLUME EDIFICATORIO
- VERDE A USO PUBBLICO
- AREA PERTINENZIALE PRIVATA
- PARCHEGGI
- ALBERI DI MITIGAZIONE
- RECINZIONE
- ACCESSO CARRAIO E PEDONALE

LEGENDA

- LINEA RETE ACQUE 1° PIOGGIA
- LINEA RETE ACQUE 2° PIOGGIA
- POZZETTI CON GRIGLIE
- TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
- CONDOTTA IN CLS Ø 80 cm

CARATTERISTICHE CONDOTTE IN C.A. A BASE PIANA

CONDOTTA IN CEMENTO ARMATO
TURBOCENTRIFUGATO
A BASE PIANA

NORME:
UNI EN 1916:04 (CE)

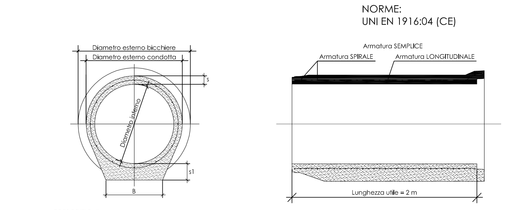

PRESCRIZIONI:
CALCESTRUZZO : Classe C40/50 - Rck 50 N/mm2
CLASSE DI ESPOSIZIONE : VARIABILE SU RICHIESTA
ACCIAIO: BASSA fyk = 450 N/mm2
CARICO MOBILE : (D.M. 14.01.08 - 5.1.3.3.5) : Q1k/2 = 150 kN - qk = 9 kN/m2
TORAI SISMICA: I°

DN [mm]	D est condotta [mm]	s [mm]	s1 [mm]	B [mm]
400	630	60	120	320
500	730	65	140	400
600	860	80	140	450
800	1100	105	145	550
1000	1370	140	175	650

SEZIONE TIPO CONDOTTE IN CA



SEZIONE TIPO POZZETTO CON CONDOTTE IN C.A.

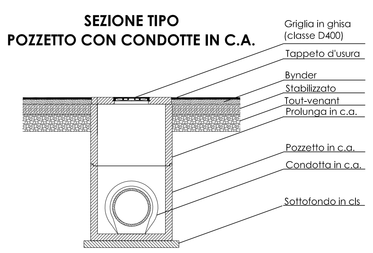

N
ORIENTAMENTO

A norma di legge è vietata la riproduzione e l'utilizzo anche parziale del presente elaborato senza autorizzazione scritta del progettista. All rights reserved.